


DETALHE CAIXA DE CAPTAÇÃO C/ GRADE FERRO

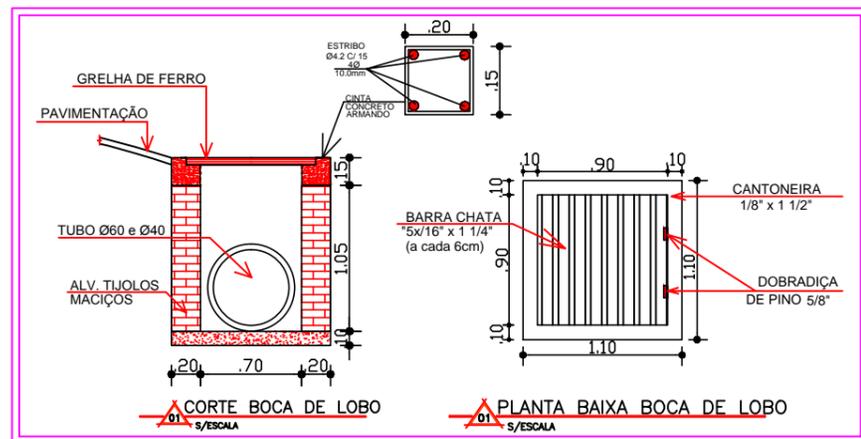

Rampas de Acesso à calçadas

6.12.7.3.4 Em calçada estreita, onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre com largura de no mínimo 1,20 m, deve ser implantada a redução do percurso da travessia conforme 6.12.7.1, ou ser implantada a faixa elevada para travessia conforme 6.12.7.2, ou ainda, pode ser feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura mínima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinação máxima de 5% (1:20), conforme Figura 96.

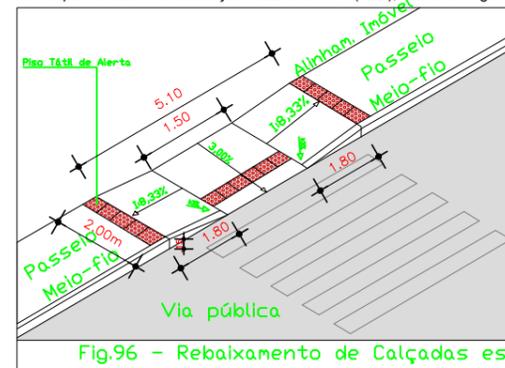


Fig.96 - Rebaixamento de Calçadas estreitas

DETALHE FIXAÇÃO DA GRELHA DE FERRO NA CINTA



PROJETO	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL		
LOCAL	RUA MARECHAL FLORIANO - MIRAGUAI-RS		
ASSUNTO	Drenagem pluvial, boca de lobo e acessibilidade		
Proprietário:	Ivonir Botton - Prefeito Municipal		
Responsável Técnico	Hermes Pimentel da Silva Eng. Civil - CREA/RS 049160		
DATA: Março/2019	DESENHO: gfdesenhos	ÁREA: 1.222,58m ²	PRANCHA 02/02